

**Subject:** Fwd: Mál nr 2204018 - umsögn vegna byggingarleyfis á þangvinnslu í Stykkishólmi  
**Date:** Tuesday, 6 September 2022 at 14:51:15 Greenwich Mean Time  
**From:** Fannar Þór Þorfinnsson <fannar@stykkiholmur.is>  
**To:** Skipulagsfulltrúi <skipulag@stykkiholmur.is>, Jakob Björgvin Jakobsson <jakob@stykkiholmur.is>  
**Attachments:** image003.png, image004.jpg, image005.jpg

TU  
Get [Outlook for iOS](#)

---

**From:** Ása Hólmarsdóttir <asa@hev.is>  
**Sent:** Tuesday, September 6, 2022 1:04 PM  
**To:** Fannar Þór Þorfinnsson <fannar@stykkiholmur.is>  
**Cc:** Heilbrigðiseftirlit Vesturlands <eftirlit@hev.is>  
**Subject:** RE: Mál nr 2204018 - umsögn vegna byggingarleyfis á þangvinnslu í Stykkishólmi

Sæll Fannar.

Við erum búin að líta yfir málið og m.a ræða við Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða vegna starfseminnar á Reykhólum.

Heilbrigðiseftirlitið gerir í sjálfu sér ekki athugasemdir við að byggingarleyfi verði veitt fyrir húsið. En gera þarf ráð fyrir strax í upphafi að bregðast þurfi við hljóði frá þurrkurum með einhverjum hætti til að lágmarka ónæði til nærliggjandi byggðar. Ef að áætlanir munu standast varðandi að vinna allt hráefni samdægurs þá ætti ekki að vera miklar líkur á ónæði vegna lyktar.

Hins vegar viðrum áhyggjur af þanguppskeru sem tekin verður nálægt þeim fjölmörgu fráveituútrásum sem eru í Stykkishólmi, ef að planið er að taka þang í nálægð við þær. Ef svo er þarf líklega að vakta gæði sjávar/þangs með reglulegum sýnatökum. – Voru þið/reksraraðilar eitthvað búin að skoða þennan þátt í ferlinu?

Á uppskeran að fara í matavæli, dýrafóður eða áburð... eða þetta allt saman? Hver er úrgangurinn sem verður til við vinnsluna?

Það væri afar hentugt fyrir allt ferlið í heild sinni að rekstraraðilar myndu vera í sambandi við HeV vegna starfseminnar – Gætir þú komið þeim skilaboðum áleiðis ?

*Með kveðju*

Ása Hólmarsdóttir  
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands  
Innrímel 3, 301 Akranes  
Símar 4312740, 8981347


---

**From:** Fannar Þór Þorfinnsson <[fannar@stykkiholmur.is](mailto:fannar@stykkiholmur.is)>  
**Sent:** mánudagur, 29. ágúst 2022 08:37  
**To:** Heilbrigðiseftirlit Vesturlands <[eftirlit@hev.is](mailto:eftirlit@hev.is)>; [ust@ust.is](mailto:ust@ust.is); Breiðafjarðarnefnd <[breidafjordur@nsv.is](mailto:breidafjordur@nsv.is)>  
**Cc:** Skipulagsfulltrúi <[skipulag@stykkiholmur.is](mailto:skipulag@stykkiholmur.is)>; Sigurður Grétar Jónasson <[sgretar@stykkiholmur.is](mailto:sgretar@stykkiholmur.is)>  
**Subject:** Mál nr 2204018 - umsögn vegna byggingarleyfis á þangvinnslu í Stykkishólmi

Góðan daginn

Byggingarfulltrúi óskar eftir umsögn vegna byggingarleyfisumsóknar á Þangvinnslu við Nesveg 22a í Stykkishólmi, í viðhengi er greinagerð frá umsækjendum, aðaluppdrættir og umfjöllun í Skessuhorni vegna fyrirhugaðrar þangvinnslu.

Hér fyrir neðan er afstöðumynd sem sýnir staðsetningu fyrirhugaðrar byggingar.

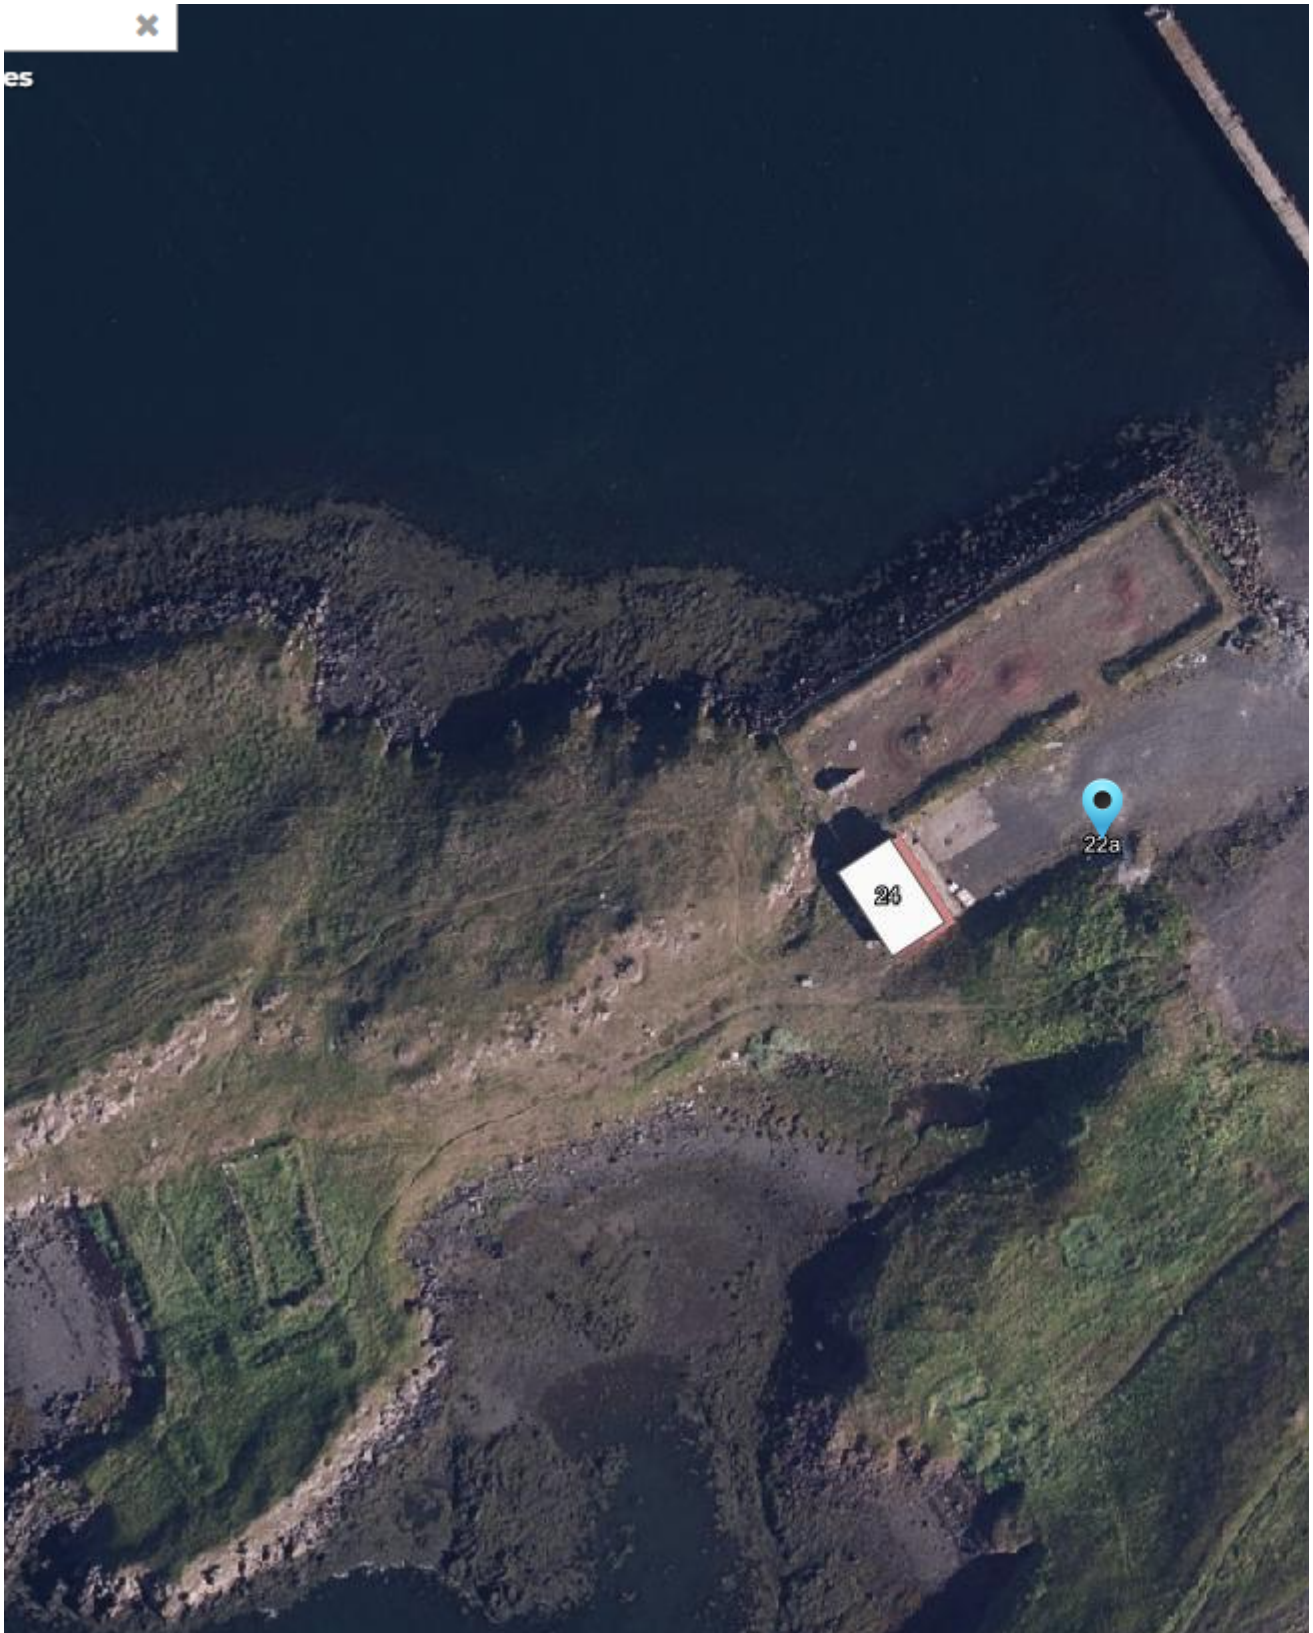

*Kveðja,*

**Fannar Þór Þorfinnsson**

byggingafulltrúi Stykkishólmsbæjar

[bygg@stykkisholmur.is](mailto:bygg@stykkisholmur.is)

Ráðhúsinu

Hafnargötu 3, 340 Stykkishólmur

433 8100

